


Kallvattenmätare

Anvisningar med kommentarer

Revidering av
Publikation VAV P34 NOV 96

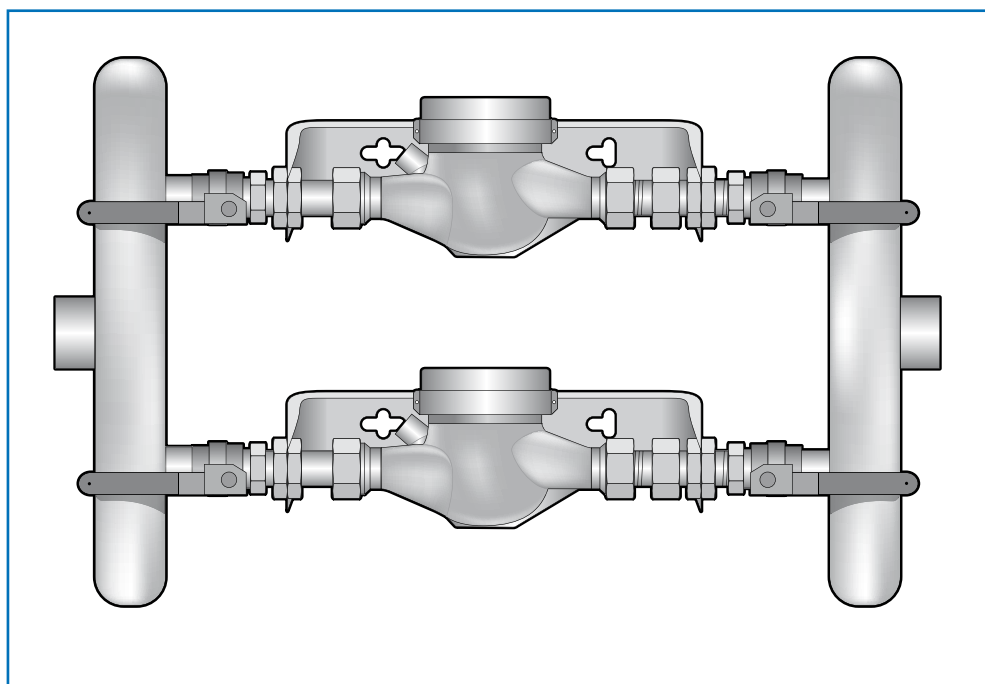

Rättelse gällande sidan 33 i publikation P100 (Maj 2009), ”Kallvattenmätare – Anvisningar med kommentarer”

Sidan 33, Tabell 5.1, rubriken för kolumn 3 lyder:

”Utan tryckfall

Q_4 , l/s”

Rubriken skall ha följande lydelse:

”Flöde

Q_4 , l/s”

Sidan 33, Tabell 5.2, rubriken för kolumn 3 lyder:

”Utan tryckfall

q_{max} , l/s”

Rubriken skall ha följande lydelse:

”Flöde

q_{max} , l/s”

Sidan 33, meningen i andra stycket under Tabell 5.2 lyder:

”Sammanställningen är baserad på ett sannolikt flöde av 1,4 l/s per lägenhet i flerbostadshus, och ett sannolikt flöde av 1,6 l/s per enbostadshus.”

Meningen skall ha följande lydelse:

”Sammanställningen är baserad på ett summerat normflöde av 1,4 l/s per lägenhet i flerbostadshus, och ett summerat normflöde av 1,6 l/s per enbostadshus.”

Andreas Wiberg
Svenskt Vatten